ООО «Аксон»
Юр. адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, 46 оф.2
ОГРН: 1146671014225
ИНН/КПП: 6671453698/667101001

АКСОН

Опросный лист по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ-10 кВ

1. Заказчик_____
2. Наименование объекта_____
3. Тип выключателя (здесь и далее отметить любым знаком):

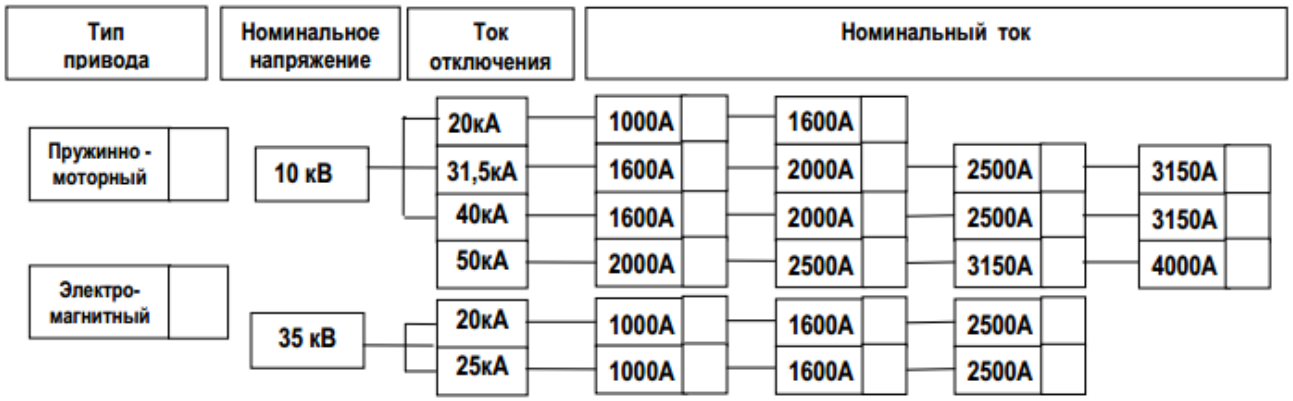

4. Количество выключателей _____ шт.
5. Исполнение выключателя:

-стационарное ☐

Тип ячейки_____

Номинальный ток заменяемого выключателя_____А

- с комплектом адаптации ☐

Тип ячейки_____

Номинальный ток _____А (комплекта адаптации)

- выкатное ☐

Тип ячейки_____

втычные контакты главных цепей ____шт.

«Тюльпан» 1000, 1600А D=24 мм ☐ D=36 мм ☐
«Ламель» 630А ☐ 1000А ☐ 1600А ☐ 3150 А ☐

Включить в поставку новые контакты - ☐

6. Напряжение питания привода выключателя:

	Переменный ток		Постоянный ток	
	~230 В	~120 В	=220	=110
ШП				
ШУ				

7. Дополнительно выключатель может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными параметрами:

Дополнительные электромагниты встроенных расцепителей						
Токовые электромагниты		Электромагнит с питанием от независимого источника				
3 А	5 А	= 220 В	= 110 В	~ 230 В	~ 120 В	~ 100 В

8. Тип разъемов жгутов вторичных цепей:
1 жгут с 2РТТ60КП47 ☐ 1 жгут с HAN 42 (фирмы «Хартинг») ☐
2 жгута с 2РТТ48П20 ☐ 2 жгута с HAN 24 (фирмы «Хартинг») ☐
Жгут без разъема L=1,5м-в гофре, 0,7м-свободные концы ☐ с клеммным рядом ☐

9. Дополнительно установить блок-контакты аварийной сигнализации (БКА) ДА ☐ НЕТ ☐

10. Сведения о монтаже:
монтаж под «ключ» ☐ монтаж поставщиком _____ присоединений
монтаж заказчика ☐ монтаж с обучением заказчика _____ присоединений

11. Дополнительные требования_____
_____

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ:

_____

Дата_____ Подпись_____